


UWAGI

- [illegible]

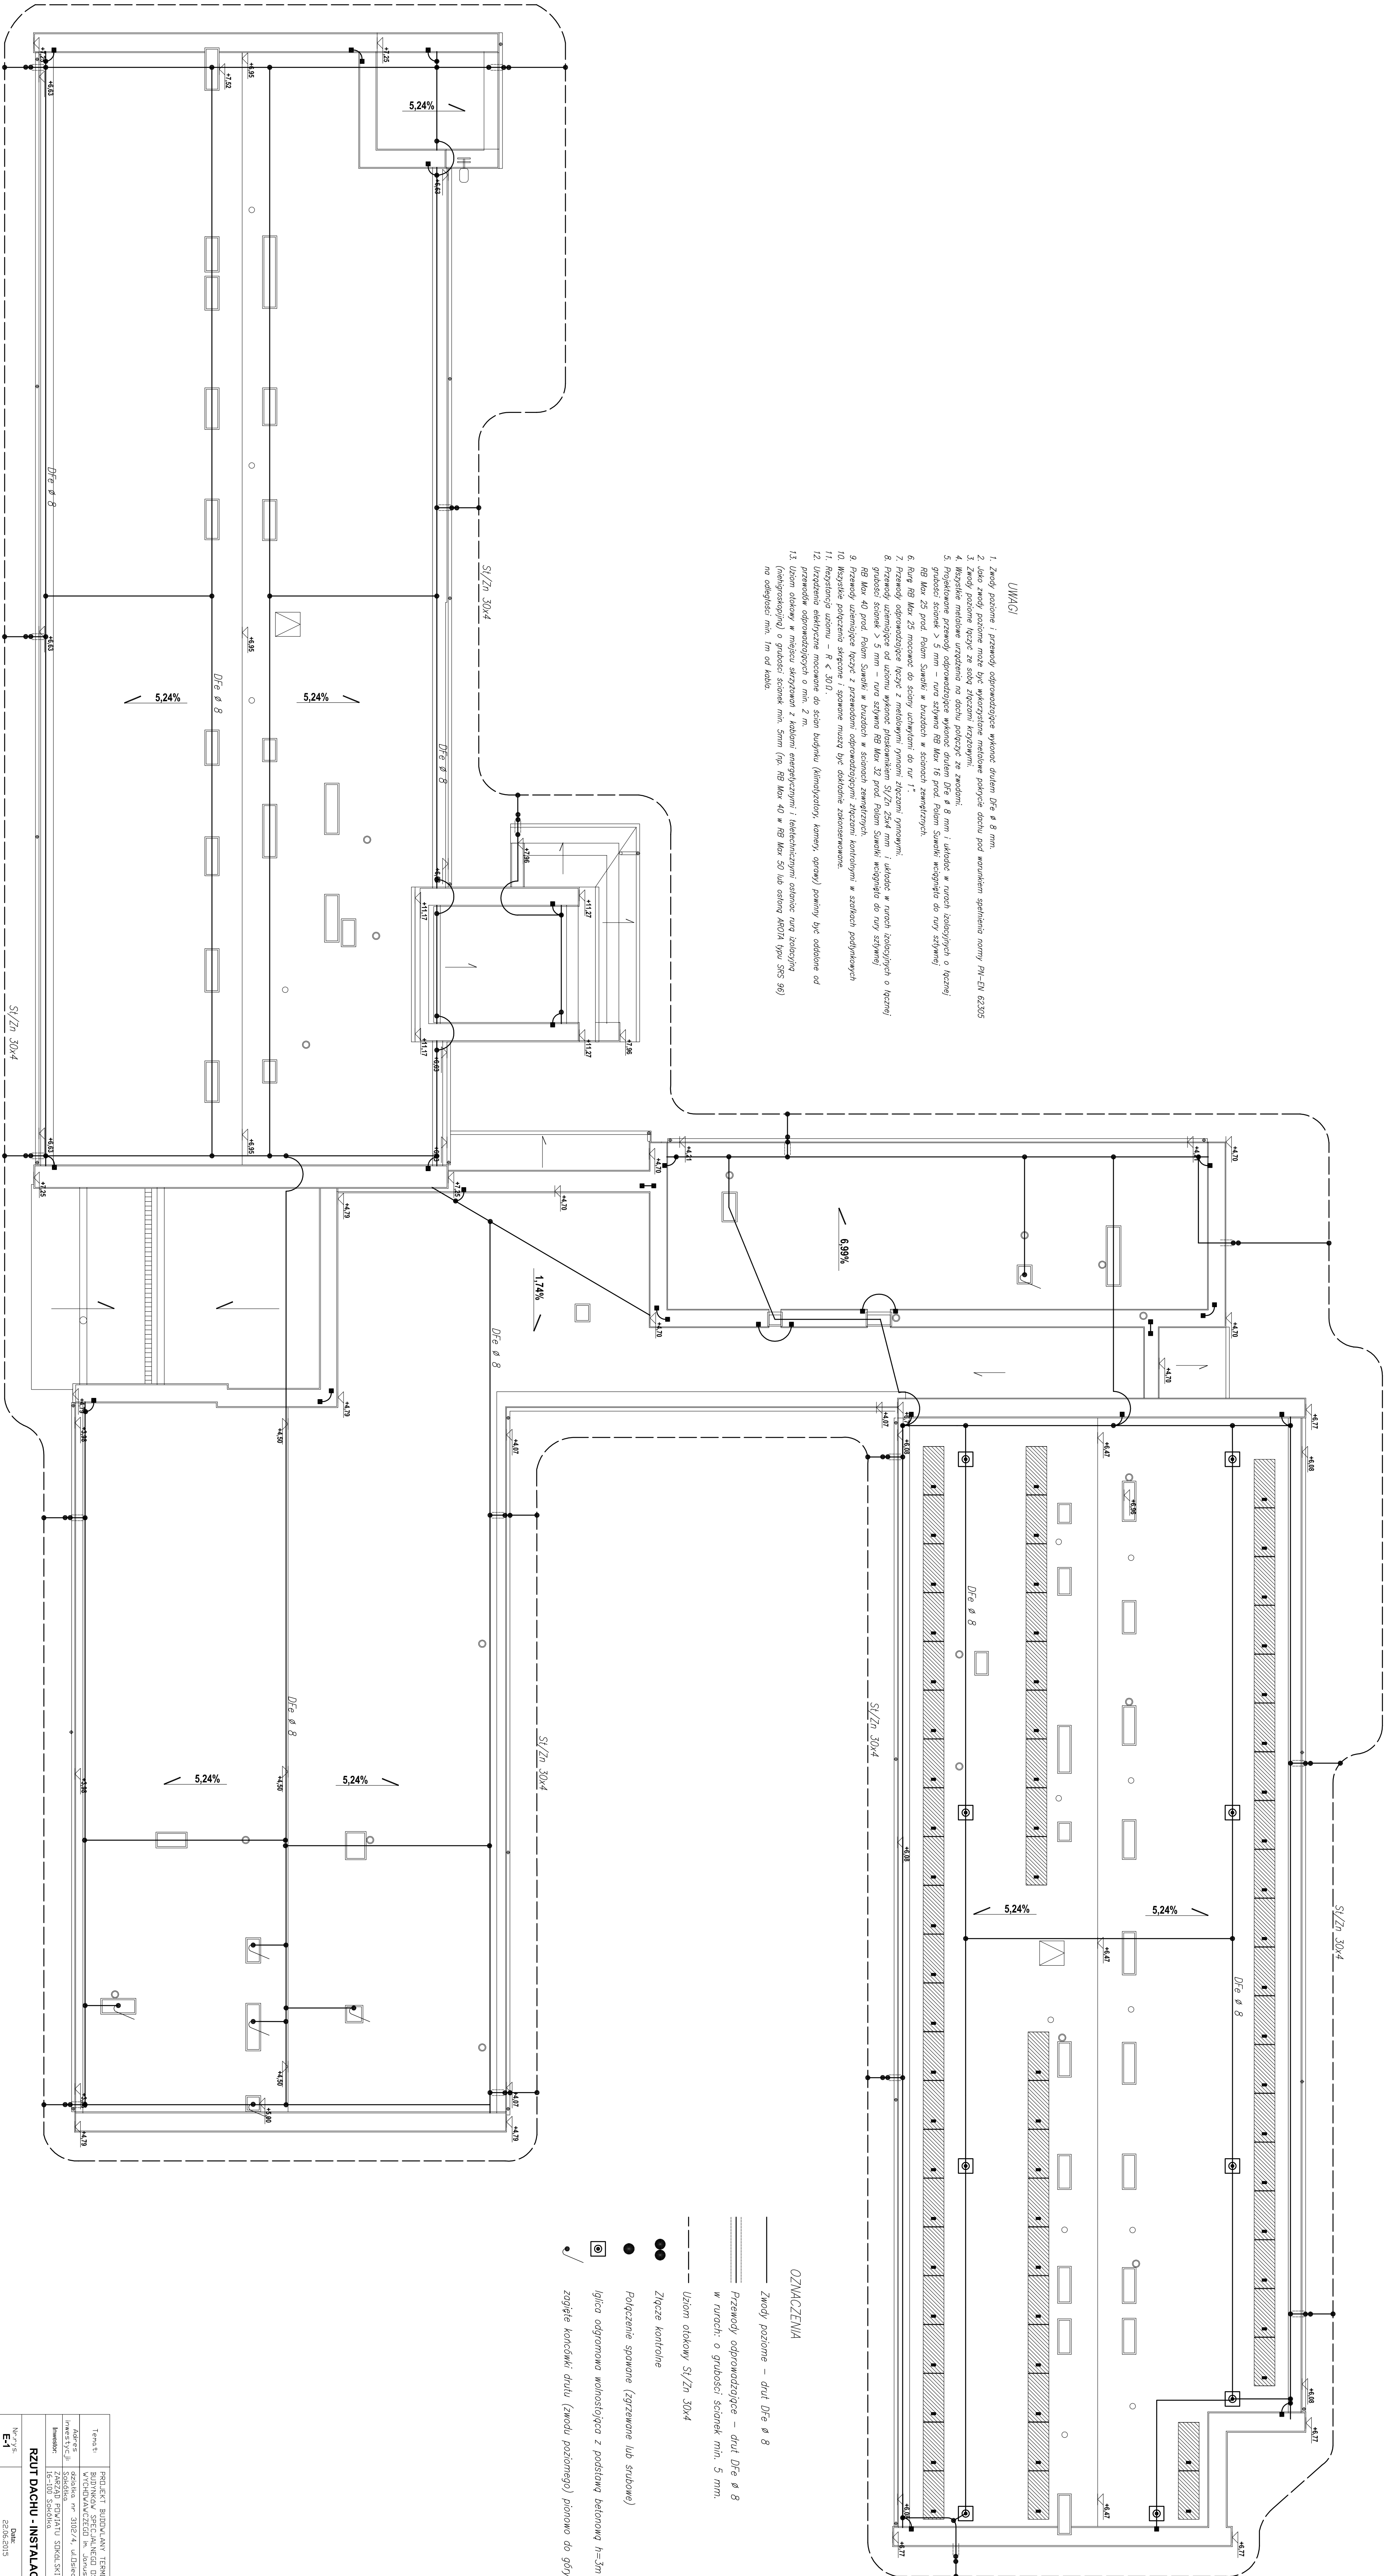

OZNACZENIA

— Zwody poziome – drut DFe \varnothing 8

Przewody odprowadzające – drut DFe \varnothing 8
w rurach: o grubości ścianek min. 5 mm.

Uziom otokowy St/Zn 30x4

Złocze kontrolne

Połączenie spawane (zgrzewane lub śrubowe)

Iglica odgromowa wolnostojąca z podstawą betonową $h=3m$

zagięte końcówki drutu (zwołu poziomego) pionowo do góry o długości 50cm

Temat	PROJEKT BUDOWY TERMOIZOLACJI ZEŚRĘTU		
Adres	BUDYNOK SPECJALNEGO DOSKONAŁOŚCI SZKOLENIA		
Instytucja	szkolenia w ul.24.4, ul.Świętej Zofii nr 1, 16-100		
Inwestor	Instytut IMP-ITP, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		
	16-100, Świdziało		
CEL I ZAKRES ZAMÓWIENIA			
Wzrost	Data:	N. uprawnień	Strona
17.05.2015	22.06.2015		1:100
Projekt	Inst. Grzegorz Ruciński		
Opisowo:	ul. Świdziało 24.4, ul. Św. Zofii nr 1, 16-100		
	ul. 24.4, ul. Św. Zofii nr 1, 16-100		